


## Kreislauf 1 – Prozesswärme

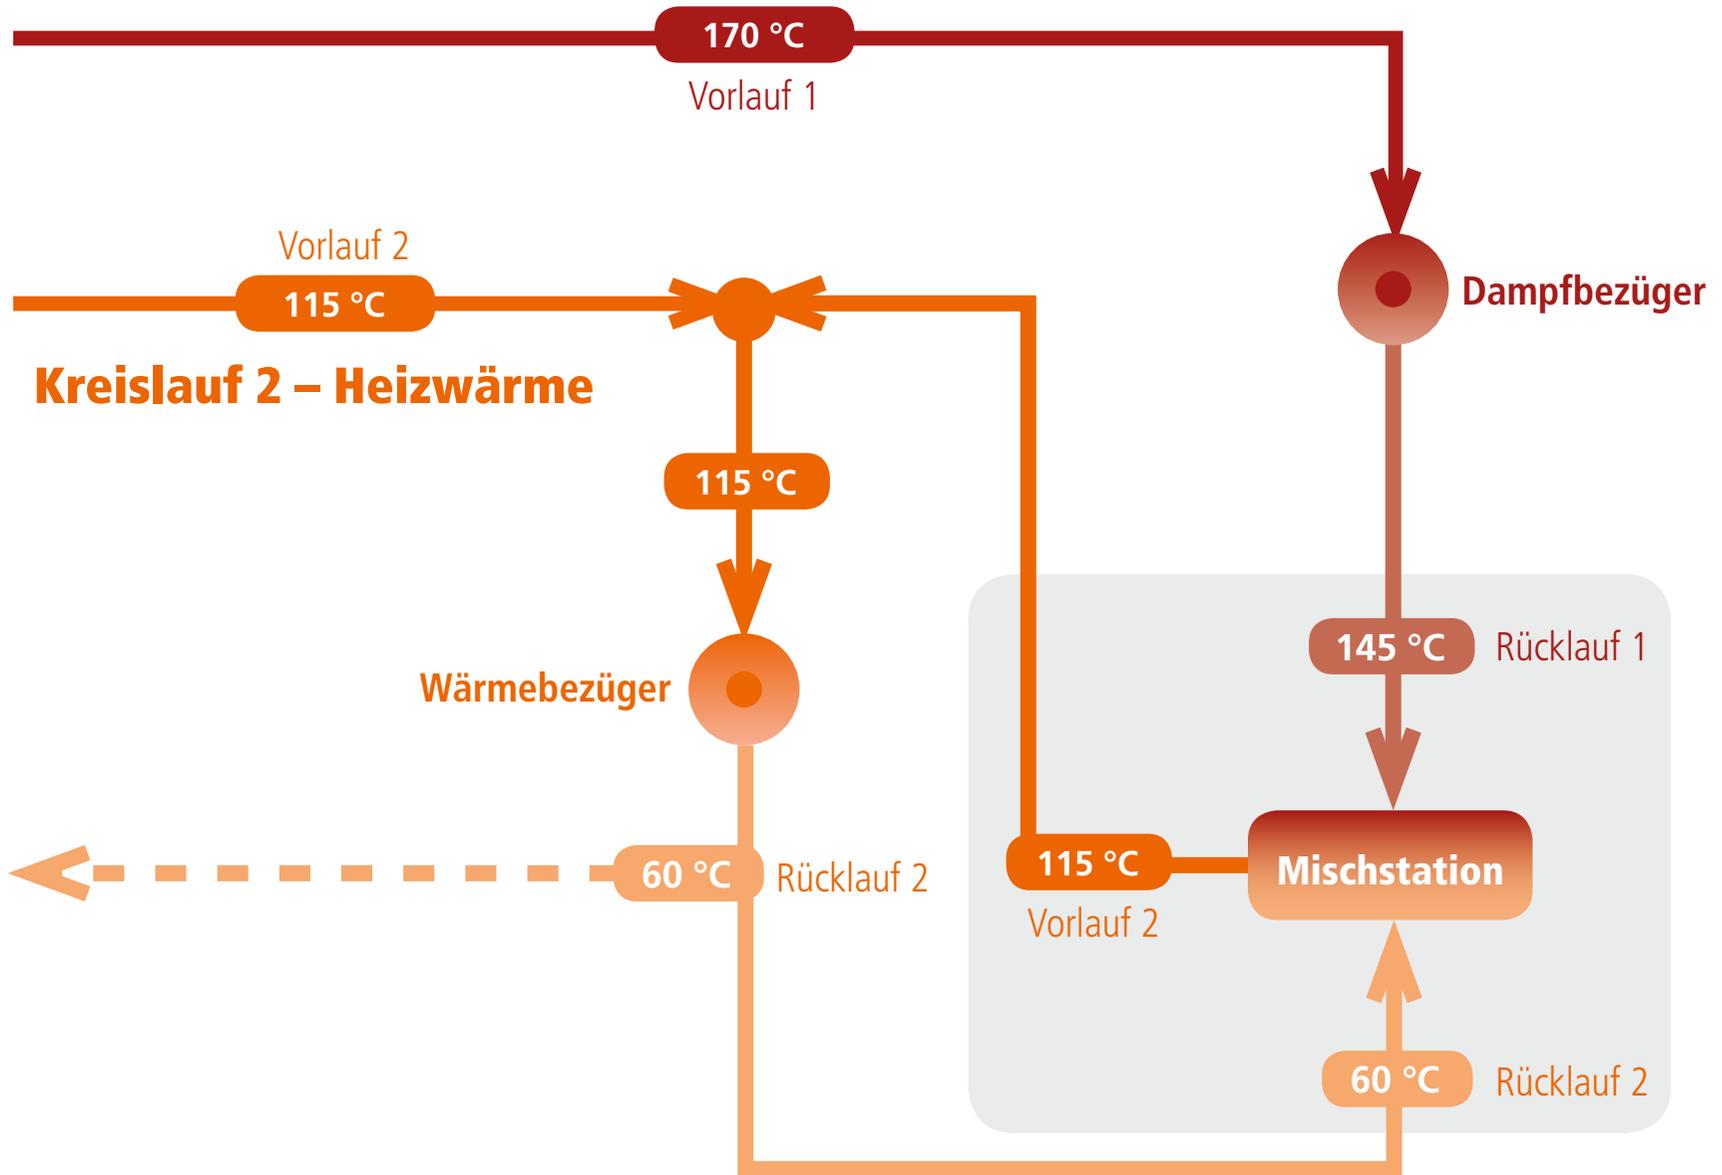

Die jeweilige Restwärme der Rückläufe von Kreislauf 1 und 2 werden in einer Mischstation zur Vorlaufwärme für Kreislauf 1 veredelt.